


Tabela P11.9. Korekcioni faktori za grupu strujnih kola (višežilnih kablova) direktno položenih u zemlji

Broj strujnih kola	Rastojanje između susednih kablova – $a$ (m)				
	0 (kablovi se dodiruju)	Jednako prečniku kabla	0.125	0.250	0.500
2	0.75	0.80	0.85	0.90	0.90
3	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
4	0.60	0.60	0.70	0.75	0.80
5	0.55	0.55	0.65	0.70	0.80
6	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80

Višežilni kablovi

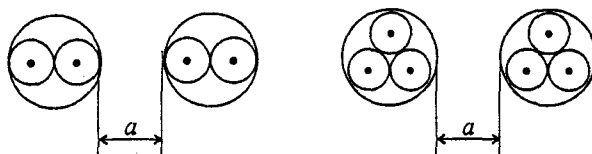

Jednožilni kablovi

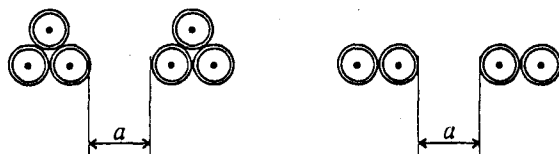


Tabela P11.10. Korekcioni faktori za grupu strujnih kola (višežilnih kablova) položenih u cevima koje su ukopane u zemlji

## A. Višežilni kablovi u cevima

Broj kablova	Rastojanje između susednih cevi – $a$ (m)			
	Cevi se dodiruju	0.25	0.5	1.0
2	0.85	0.90	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.90	0.95
4	0.70	0.80	0.85	0.90
5	0.65	0.80	0.85	0.90
6	0.60	0.80	0.80	0.90

Višežilni kablovi

